

# Hoogspanningslijnen Peel en Maas


## Aangewezen netten

- Besluit minister E.D. Wiebes van EZK op 15-oct-2018
- Publicatie Staatscourant 59037 op 08-Nov-2018
- Besluit treed in werking 01-01-2019
- Bijlage 1: Aangewezen trajecten

Gemeente	Andere gemeenten	Benaming tracé	Lijn code	Kv	Beheerder	Van mastnummer of station	Van code	Tot mastnummer of station	Tot code
Peel en Maas	Beekdaalen	Buggenum – Aftak Koesdonk	BUGG-BLOS	150	TenneT	45	BUGG-BLOS-150-45	57	BUGG-BLOS-150-57

# Aangewezen traject welke voor verkabeling in aanmerking komt


Traject BUGG-BLOS-150-45 t/m 57

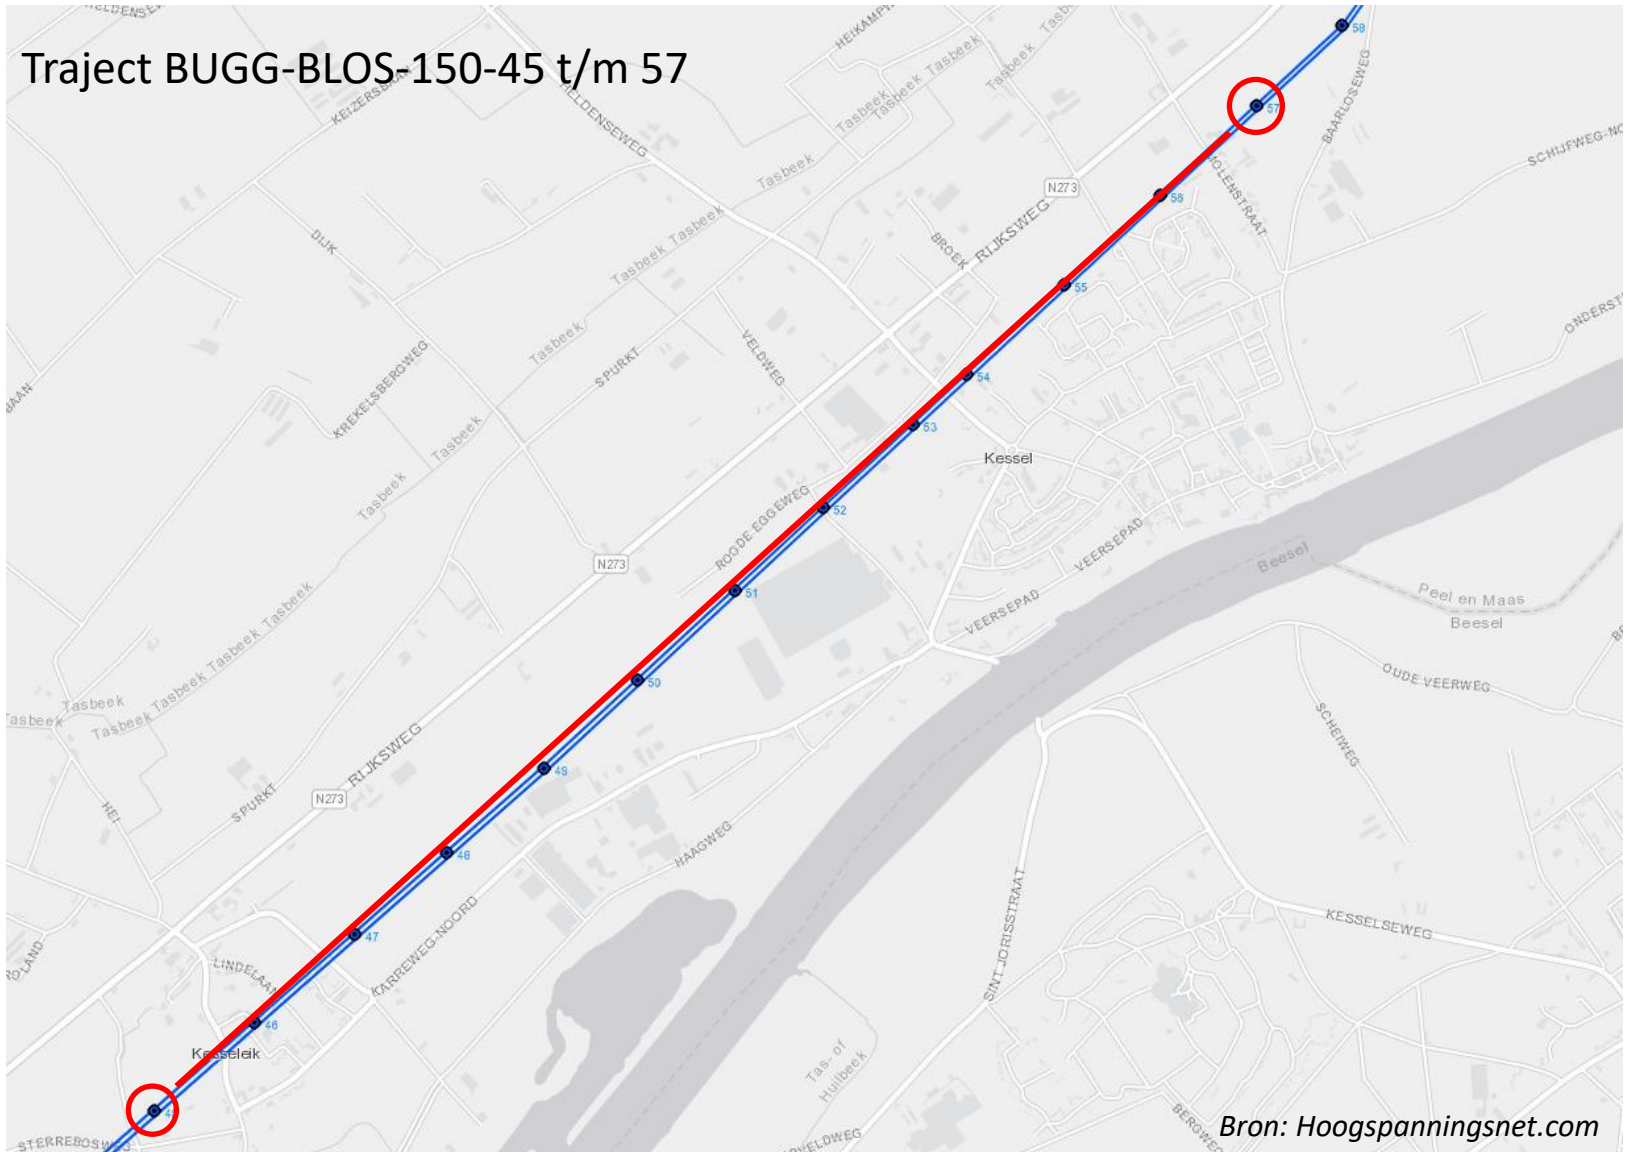

Bron: Hoogspanningsnet.com

# Kessel

Mast BUGG-BLOS-150-57

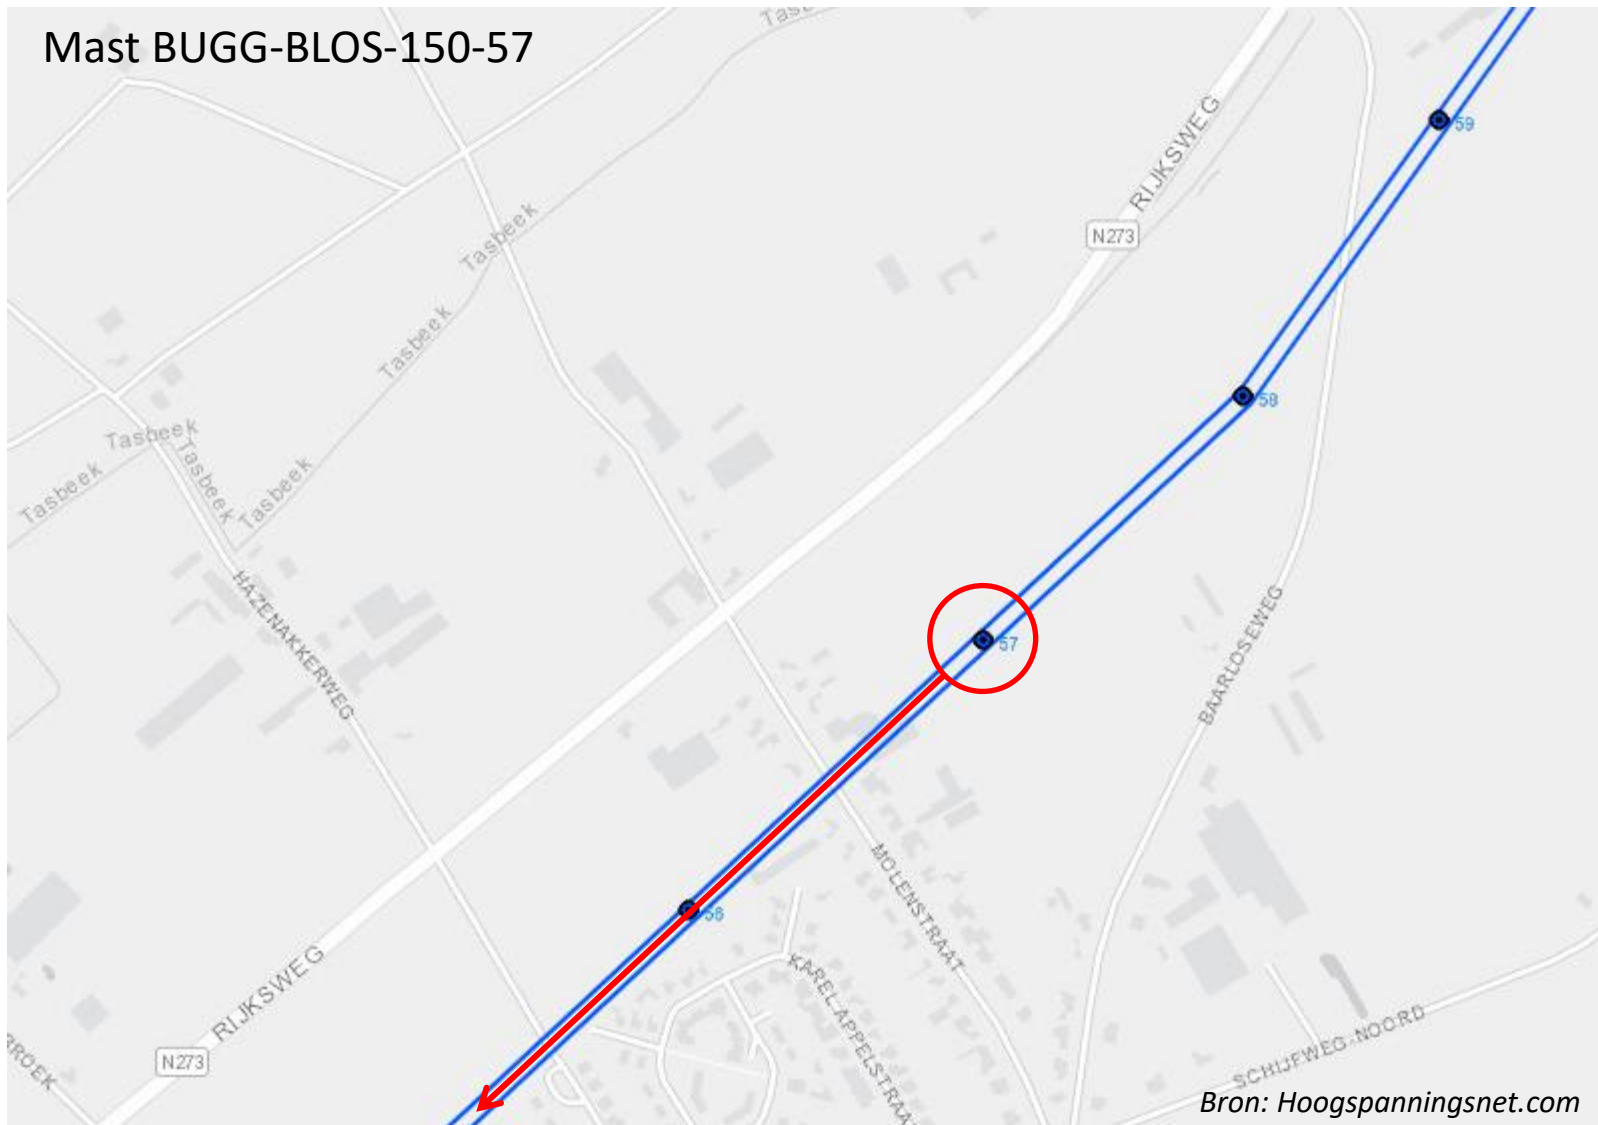

Bron: Hoogspanningsnet.com

# Kessel-Eik

Mast BUGG-BLOS-150-45



# Aanvullende info

- Staatscourant 59037 paragraaf Toelichting:

Door het Rijk is in samenspraak met gemeenten, provincies en netbeheerders beleid ontwikkeld ten aanzien van wonen in de nabijheid van bestaande hoogspanningslijnen. Het beleid heeft tot doel omwonenden te ontlasten van bestaande hoogspanningsverbindingen, indien dit gewenst wordt geacht. Het beleid bestaat uit twee samenhangende sporen:

1. Binnen bevolkingskernen kunnen hoogspanningslijnen op initiatief van de gemeente en/of de provincie worden verplaatst of onder de grond gebracht (met uitzondering van hoogspanningslijnen van 220 en 380 kV).
2. Buiten bevolkingskernen en bij hoogspanningsverbindingen van 220 en 380 kV kunnen de eigenaren van woningen die loodrecht onder de hoogspanningsverbinding gelegen zijn, als zij dat willen, hun woning verkopen aan de gemeente, op kosten van het Rijk. Hiertoe heeft het ministerie van EZK in 2017 de *Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding* ingesteld (Stcrt. 2016, 68302, hierna: de Uitkoopregeling).

Het eerste lid, onderdeel b, van artikel 22a van de Elektriciteitswet 1998 geeft invulling aan het eerste spoor, dat hierboven genoemd wordt. Het betreft hoogspanningsverbindingen die door of op de grens van bevolkingskernen lopen, over of nabij woningen in de bevolkingskern.

In de Algemene maatregel van bestuur Verplaatsen en verkabelen van hoogspanningsverbindingen is vastgesteld welk deel van de kosten van verplaatsing of verkabeling voor rekening komt van de netbeheerder en welk deel van de kosten voor rekening is van de gemeente en/of provincie (de indiener van een verzoek tot verplaatsing of verkabeling).

*Toelichting: Hoogte kosten zijn 20% met een max. van €975K/km (Bron: Staatsblad 359 Art. 2)*